

文档编号	文档版本	密级
	V1.03	

MT-R510 WIFI RTU 技术规范



简介：

MT-R5xx WIFI RTU 系列无线远程测控终端是集成了模拟信号采集、开关量输入、开关量输出、计数和无线数据通信于一体的高性能测控装置，可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等，是实施无线测控的最佳选择。

MT-R510 采用高性能的工业级 32 位处理器和 WIFI 无线模块，提供 RS232/RS485 接口、2 路开关量输入、1 路继电器输出，实现数据采集与远程控制。数据的存储、周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整。

产品特点

工业级应用设计

- ◇ 采用高性能工业级无线模块
- ◇ 采用高性能工业级 32 位通信处理器
- ◇ 采用金属外壳。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

稳定可靠


- ◇ WDT 看门狗设计，保证系统稳定
- ◇ 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- ◇ RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护
- ◇ SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
- ◇ 电源接口内置反相保护

标准易用

- ◇ 支持任意格式设置注册包/心跳包数据
- ◇ 提供标准 RS232 和 RS485 接口，可直接连接串口设备

接口说明

- 1) 天线接口：连接 WIFI 天线
- 2) 端子接口

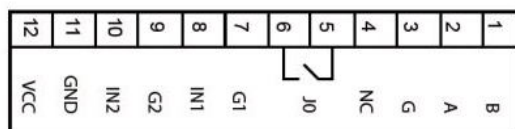

B	A	G	NC	J0-5	J0-6
RS485 信号 线 B	RS485 信号 线 A	RS485 信号 线地	保留	继电器输出 端口 1	继电器输出 端口 2
G1	IN1	G2	IN2	GND	VCC
数字量 1 信 号输入地	数字量 1 信 号输入正极	数字量 2 信 号输入地	数字量 2 信 号输入正极	电源地	电源正极 9~24V

- 3) 开关量输出/继电器参数

触电负载	触点形式	最大切换电压	最大切换电流	最大切换功率
220V AC 5A 125V AC 10A 30V DC 5A	常开	250VAC/30VDC	10A	1250W


- 4) 开关量采集输入，接入电压范围：2.6V~24V。如：接近开关
- 5) RS232 接口：系统参数配置
- 6) 电源指示灯：从左至右依次为 PWR、NET、DAT 指示灯

指示灯名称	指示功能	状态
PWR	电源指示灯	上电常亮
NET	网络状态指示灯	未使用
DAT	设备运行指示灯	间隔 1s 闪烁

壳体尺寸

产品尺寸

单位：mm

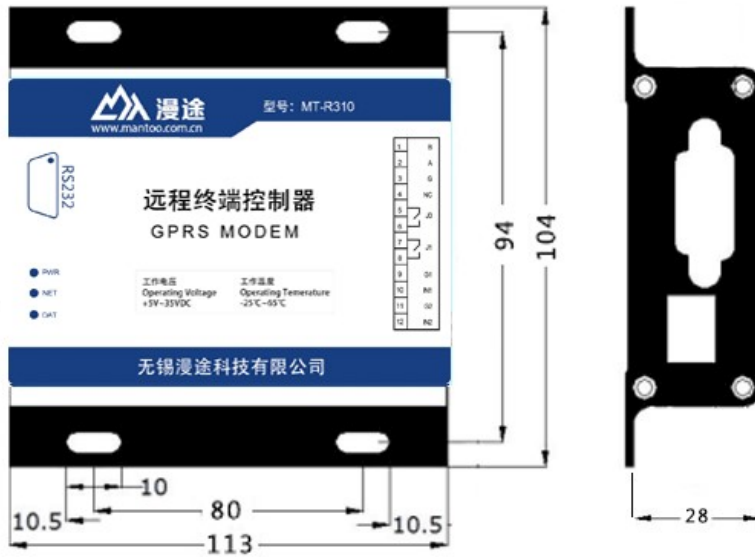

产品配置说明

- 1) 连接设备 RS232 到电脑，接通电源
- 2) 打开配置工具及相应的 COM 口



先读取配置，查看设备当前的参数状态。

3) 配置工具功能操作说明

功能操作	
登录配置	设备处于工作状态时，通过登录配置使设备进入配置状态
下发配置	把相关参数下发给设备，使其立即生效
读取配置	读取当前设备所有参数信息
退出登录	从配置状态切换到工作状态
查询版本	查询设备固件版本号

- 4) 如果有保存配置，重新上电时以保存的配置参数执行
- 5) 服务器地址可以是 IP 地址，也可以是域名

指令说明

这里的指令用于服务器远程获取开关量状态、模拟量数据及控制继电器。

1) 继电器输出

控制 1 路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

字段	含义	备注
FE	设备地址	
05	05 指令	单个控制指令
00 00	地址	要控制继电器寄存器地址
FF 00	指令	继电器开的动作
98 35	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

2) 继电器状态

查询 2 路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 02 A9 C4

字段	含义	备注
FE	设备地址	
01	01 指令	查询继电器状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个继电器寄存器地址
00 02	查询数量	要查询的继电器数量

A9 C4	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和
-------	-------	---------------------

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

字段	含义	备注
FE	设备地址	
01	01 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x81
01	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00	查询的状态	返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 Bit7:第八个继电器状态
61 9C	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

3) 光耦输入

查询光耦（2 路光耦）

发送指令码：FE 02 00 00 00 04 6D C6

字段	含义	备注
FE	设备地址	
02	02 指令	查询离散量输入（光耦输入）状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个光耦的寄存器地址
00 04	查询数量	要查询的光耦状态数量
6D C6	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

光耦返回信息：

返回码：FE 02 01 00 91 9C

字段	含义	备注
FE	设备地址	

02	02 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
01	字节数	返回状态信息的所有字节数。
00	查询的状态	返回的光耦的状态。 Bit0: 第一个光耦的状态 Bit1: 第二个光耦的状态 。 。 。 。 。 。 。 Bit7: 第八个光耦的状态
91 9C	CRC16	前 6 字节数据的 CRC16 校验和

产品参数

项 目	内 容
串口	
端口数	RS232、RS485
标准	RS232-DB9 孔式；RS485-3 线（A，B，GND）
波特率	RS232：115200bps；RS485：1200~38400bps
保护	RS485：防浪涌，ESD 保护
电源	
VCC	9V~24V（标配是 12V）
电源接口类型	DC 电源座或者接线柱
设备端口	
SIM 卡	1.8V/3V
天线	SMA 外螺内孔
软件	
配置方式	上位机设置软件
工作环境	
工作温度	-25~65℃
储存湿度	5%~95% RH(无凝露)
机械结构	
尺寸	10.4*11.3*2.8cm